



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области

Юридический адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662  
Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662  
тел: 640-05-65

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приозерского района

Адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Выборгская, д.31  
8 (81379) 37-158 e-mail: ogpn47@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

г. Приозерск, ул. Выборгская, д. 31  
(место составления акта)

"08" мая 2019 г.  
(дата составления акта)  
14 часов 00 минут  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 19

По адресу/адресам: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника ОНДиПР Приозерского района  
УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области Сухомлин Ольги  
Викторовны № 19 от 01.04.2019 г.,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении объекта защиты: Ленинградского  
областного государственного стационарного бюджетное учреждение социального  
обслуживания "Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального  
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"\_\_" "\_\_" 201\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_ час \_\_ минут  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  
обособленных структурных подразделений юридического лица или  
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
Приозерского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской  
области

муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

«08» апреля 2019 г. в «10» часов «10» минут ✓ *Ольга Сухомлин*  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 08.05.19

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Начальник ОНДиПР Приозерского района управления





Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области

Юридический адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662

Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662

тел: 640-05-65

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приозерского района

Адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Выборгская, д.31

8 (81379) 37-158, e-mail: ogpn47@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

### Предписания № 19 / 1 / 1

#### по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Ленинградского областного государственного стационарного бюджетное учреждения социального обслуживания "Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" в директора Гриценко Ирина Владимировна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного

самоуправления, юридического лица, фамилия, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Приозерского района Ленинградской области по пожарному надзору № 19 от «01» апреля 2019 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с "08" апреля 2019 г. по "08" мая 2019 г. проведена плановая проверка Начальником ОНДиПР Приозерского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области подполковником внутренней службы Селиным Владиславом Анатольевичем; Инспектором ОНДиПР Приозерского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области капитаном внутренней службы Старцевой Екатериной Анатольевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку,

Ленинградское областное государственного стационарного бюджетное учреждения социального обслуживания "Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" по адресу: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63

наименование объекта надзора и его адрес)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (статья, часть, абзац) и наименование нормативного правового документа по безопасности, которого(-ых) нарушены	и наименование акта РФ нормативного пожарной требования	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) с выполнением и (указывается только выполнением)
1.	Руководитель	Основание: п. 61	Правил	12.11.2019	



	<p>организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией находится в неисправном состоянии) (корпус № 3)</p>	<p>противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</p>		
2.	<p>Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы и ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний (корпус № 4).</p>	<p>Основание: п.24 Правил противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).</p> <p>Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.</p>	12.11.2019	
3.	<p>Ширина ступеней наружной пожарной лестницы № 1 не соответствует требованиям нормативных документов (ширина ступеней 18 см) (корпус № 4)</p>	<p>Основание: п. 4.2 ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний</p> <p>Основные размеры лестничных маршей, прямоугольных площадок и ограждений к ним, вертикальных лестниц и ограждений к ним, ограждений кровли и размеры между элементами их конструкций должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах и на рисунках (приложения А-Г).</p> <p>При этом для эвакуационных лестниц должны соблюдаться следующие размеры: ширина ступени - не менее 0,25 м; высота ограждений маршей и площадок - не менее 1,2 м; ширина лестниц - не менее 0,9 м.</p>	12.11.2019	
4.	<p>Ширина ступеней наружной пожарной</p>	<p>Основание: п. 4.2 ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные</p>	12.11.2019	



	лестницы № 2 не соответствует требованиям нормативных документов (ширина ступеней 19 см) (корпус № 4)	наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний Основные размеры лестничных маршей, прямоугольных площадок и ограждений к ним, вертикальных лестниц и ограждений к ним, ограждений кровли и размеры между элементами их конструкций должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах и на рисунках (приложения А-Г). При этом для эвакуационных лестниц должны соблюдаться следующие размеры: ширина ступени - не менее 0,25 м; высота ограждений маршей и площадок - не менее 1,2 м; ширина лестниц - не менее 0,9 м.		
5.	Помещения второго этажа корпуса № 3 имеет менее двух эвакуационных выходов.	Основание: СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 5.2.12 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.	12.11.2019	
6.	Имеющиеся эвакуационные выходы, со второго этажа корпуса № 3, заблокированы (закрыты).	Основание: п. 36 б) Правил противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов	12.11.2019	
7.	Допускается эксплуатация электроплитками не имеющей устройств тепловой защиты (корпус № 3)	Основание: п. 42 г) Правил противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) Запрещается: пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;	12.11.2019	



8.	Допускается проживание рабочих в здании корпуса № 3	<p>Основание: п. 367 Правил противопожарного режима в РФ (Утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)</p> <p>В строящихся зданиях разрешается располагать временные мастерские и склады (за исключением складов горючих веществ и материалов, а также оборудования в горючей упаковке, производственных помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих материалов). Размещение административно-бытовых помещений допускается в частях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. При этом не должны нарушаться условия безопасной эвакуации людей из частей зданий и сооружений.</p> <p>Запрещается использование строящихся зданий для проживания людей.</p>	12.11.2019
9.	Допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (корпус № 3)	<p>Основание: п. 42 а) Правил противопожарного режима в РФ (Утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).</p> <p>«Запрещается: эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции»</p>	12.11.2019
10.	Помещения буфетных комнат не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (корпус № 1)	<p>Основание: НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», приложение обязательное таб. 3, п. 38.</p>	12.11.2019
11.	Руководитель организации не обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников внутреннего водопровода и не организовал проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (корпус № 2 ПК - № 2, ПК - № 5)	<p>Основание: п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (Утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p>	12.11.2019



12.	Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами (корпус № 2 ПК - № 2, ПК - № 5)	Основание: п. 57 Правил противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	12.11.2019	
13.	Пожарный рукав не присоединен к пожарному крану (ПК № 12)	Основание: п. 57 Правил противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.	12.11.2019	
14.	Руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшихся отверстий в местах пересечения противопожарных преград электрическими проводами, кабелями и технологическими коммуникациями (в помещениях: вентиляционной, электропитовой) (корпус № 2)	Основание: п.22 Правил противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	12.11.2019	
15.	Помещение различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной преградой (помещения двух кладовых не отделены	Основание: п. 4.2 СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» «При определении класса функциональной пожарной опасности	12.11.2019	



	<p>противопожарными преградами (дверями) от др. помещений отделения психолога — педагогической помощи - корпус № 2).</p>	<p>объекта защиты (здания, сооружения) следует исходить из его целевого назначения, а также характеристик основного функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна и т.п.) и его количества. Размещаемые в пределах объекта защиты - части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего свода правил. При этом, требования, предъявляемые к указанным частям, выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из их классов функциональной пожарной опасности».</p>		
16.	<p>Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещения кладовых в отделении психолога — педагогической помощи - корпус № 2).</p>	<p>Основание: п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (Утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). «Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"».</p>	12.11.2019	
17.	<p>Помещение различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной преградой (помещение хозяйственной кладовой не отделено противопожарной преградой (дверью) от др. помещений пищеблока).</p>	<p>Основание: п. 4.2 СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» «При определении класса функциональной пожарной опасности объекта защиты (здания, сооружения) следует исходить из его целевого назначения, а также характеристик основного функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии</p>	12.11.2019	



		сна и т.п.) и его количества. Размещаемые в пределах объекта защиты - части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего свода правил. При этом, требования, предъявляемые к указанным частям, выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из их классов функциональной пожарной опасности».		
18.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещение хозяйственной кладовой в нишеблоке).	Основание: п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (Утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). «Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"».	12.11.2019	
19.	Руководитель организации не обеспечил наличие носилок из расчета 1 носилки на 5 человек не способных передвигаться самостоятельно (корпус № 1)	Основание: п. 135 Правил противопожарного режима в РФ (Утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). Руководитель организации обеспечивает наличие в зданиях и сооружениях организации, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов (инвалидов).	12.11.2019	

Устранение нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;


руководители федеральных органов исполнительной власти;



руководители органов местного самоуправления;  
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
 должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР Приозерского района  
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
 УНДиПР ГУ МЧС России по ЛО Старцева Е.А.  
 по пожарному надзору)

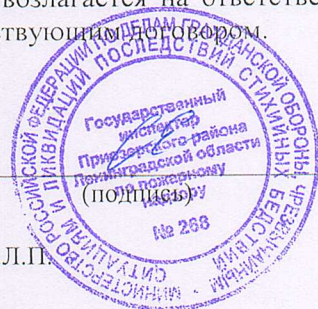

М.Л.П.

«08» мая 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

*[Signature]*  
 (подпись)  
08 мая 2019 г.

*директор Трапезнико Л.В.*  
 (должность, фамилия, инициалы)